




## GRÖÙE



## PREISE

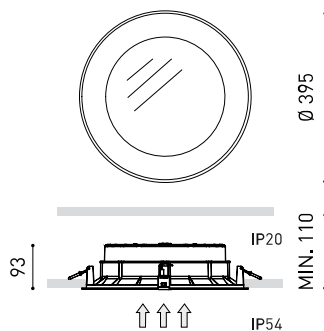

Name	DROP MAXI 2 IP54 DIM PUSH 4000K WT
Artikelnummer	A2351222WT
Farbe	Weiß strukturiert
RAL	9016
Kategorie	CEILING RECESSED

Typ	LED
Bruttolichtstrom	2500 lm
Farbtemperatur	4000 K
Farbstabilität	MacAdam Step 2
Farbwiedergabeindex	CRI > 90
Leistung	15 W
Stromstärke	350 mA
Lichtausbeute	167 lm/W
Nutzlebensdauer der LED in Betriebsstunden	L80B10 > 60.000h

Leuchtenwirkungsgrad (LOR)	84%
Abstrahlwinkel	97°

Driver	Inklusiv - Angeschlossen
Leistungswerte des Systems	17,05 W
Spannung	220V/240V
Frequenz	50/60 Hz
Helligkeitssteuerung	Push
Schutzklasse	□

Dichtigkeit	IP54
Wireless control	Bitte anfragen
Notstromaggregat	Bitte anfragen
Stoßfestigkeit	IK07
Einbaumaße	Ø375 mm
Gewicht	2800 g
Gewicht inkl. Verpackung	3340,5 g
Abmessungen der Verpackung	454 x 444 x 136 mm
Stück pro Verpackung	1
Materialien	Aluminium / Polymethylmetacrylat

## PRODUKT

Name	DROP MAXI 2 IP54 DIM PUSH 4000K WT
Artikelnummer	A2351222WT
Farbe	Weiß strukturiert
RAL	9016
Kategorie	CEILING RECESSED

## LICHTQUELLE

Typ	LED
Bruttolichtstrom	2500 lm
Farbtemperatur	4000 K
Farbstabilität	MacAdam Step 2
Farbwiedergabeindex	CRI > 90
Leistung	15 W
Stromstärke	350 mA
Lichtausbeute	167 lm/W
Nutzlebensdauer der LED in Betriebsstunden	L80B10 > 60.000h

## LEUCHE | PHOTOMETRISCHE DATEN

Leuchtenwirkungsgrad (LOR)	84%
Abstrahlwinkel	97°

## LEUCHE | ELEKTRISCHE DATEN

Driver	Inklusiv - Angeschlossen
Leistungswerte des Systems	17,05 W
Spannung	220V/240V
Frequenz	50/60 Hz
Helligkeitssteuerung	Push
Schutzklasse	□


## ANDERE DATEN

Dichtigkeit	IP54
Wireless control	Bitte anfragen
Notstromaggregat	Bitte anfragen
Stoßfestigkeit	IK07
Einbaumaße	Ø375 mm
Gewicht	2800 g
Gewicht inkl. Verpackung	3340,5 g
Abmessungen der Verpackung	454 x 444 x 136 mm
Stück pro Verpackung	1
Materialien	Aluminium / Polymethylmetacrylat




Bei eingeschaltetem Licht erzeugt die Beleuchtung von Drop einen Effekt, der den Rand des Zierrings der Leuchte verwischt. Der Leuchteffekt dieser Leuchte ähnelt so dem eines natürlichen Oberlichtes.

POLAR-KOORDINATEN DIAGRAMM

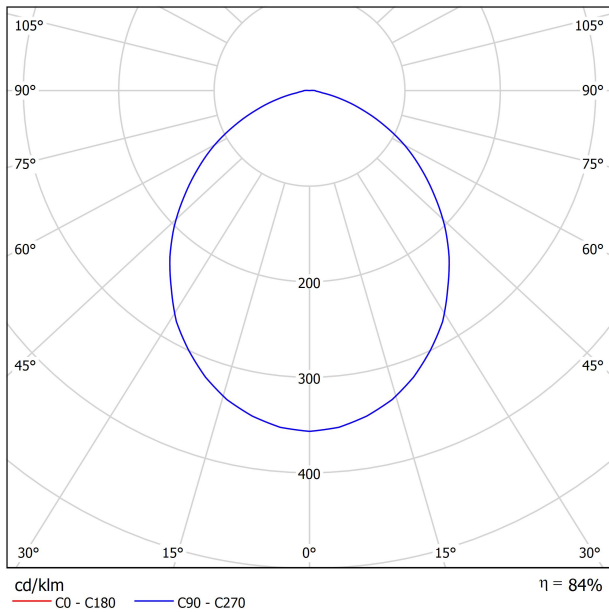

KEGELDIAGRAMM

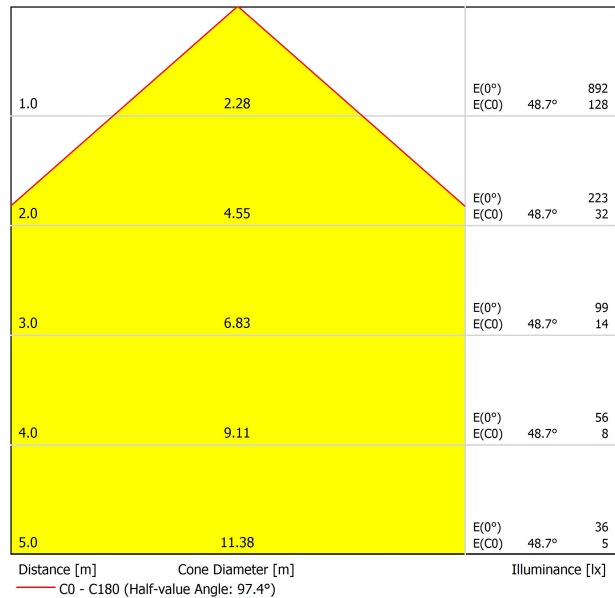

UGR

Glare Evaluation According to UGR											
ρ Ceiling	70	70	50	50	30	70	70	50	50	30	
ρ Walls	50	30	50	30	30	50	30	50	30	30	
ρ Floor	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	
Room Size X Y		Viewing direction at right angles to lamp axis					Viewing direction parallel to lamp axis				
2H	2H	20.0	21.3	20.3	21.5	21.7	20.0	21.3	20.3	21.5	21.7
	3H	21.3	22.4	21.6	22.7	23.0	21.3	22.4	21.6	22.7	23.0
	4H	21.7	22.7	22.0	23.0	23.3	21.7	22.7	22.0	23.0	23.3
	6H	21.8	22.8	22.2	23.1	23.4	21.8	22.8	22.2	23.1	23.4
	8H	21.8	22.7	22.2	23.1	23.4	21.8	22.7	22.2	23.1	23.4
4H	2H	20.5	21.5	20.8	21.8	22.1	20.5	21.5	20.8	21.8	22.1
	3H	21.9	22.8	22.3	23.1	23.5	21.9	22.8	22.3	23.1	23.5
	4H	22.4	23.2	22.8	23.5	23.9	22.4	23.2	22.8	23.5	23.9
	6H	22.6	23.3	23.0	23.6	24.0	22.6	23.3	23.0	23.6	24.0
	8H	22.6	23.3	23.1	23.6	24.1	22.6	23.3	23.1	23.6	24.1
8H	2H	22.7	23.2	23.1	23.6	24.1	22.7	23.2	23.1	23.6	24.1
	4H	22.5	23.1	23.0	23.5	24.0	22.5	23.1	23.0	23.5	24.0
	6H	22.8	23.3	23.2	23.7	24.2	22.8	23.3	23.2	23.7	24.2
	8H	22.9	23.3	23.3	23.7	24.2	22.9	23.3	23.3	23.7	24.2
	12H	22.9	23.3	23.4	23.8	24.3	22.9	23.3	23.4	23.8	24.3
12H	4H	22.5	23.1	23.0	23.5	23.9	22.5	23.1	23.0	23.5	23.9
	6H	22.8	23.2	23.3	23.7	24.1	22.8	23.2	23.3	23.7	24.1
	8H	22.9	23.3	23.4	23.7	24.2	22.9	23.3	23.4	23.7	24.2
Variation of the observer position for the luminaire distances S											
S = 1.0H	+0.2 / -0.2					+0.2 / -0.2					
S = 1.5H	+0.3 / -0.6					+0.3 / -0.6					
S = 2.0H	+0.7 / -1.2					+0.7 / -1.2					
Standard table	BK04					BK04					
Correction Summand	1.9					1.9					
Corrected Glare Indices referring to 2500lm Total Luminous Flux											



Fuente de luz (LED) reemplazable por un profesional autorizado  
 Replaceable (LED only) light source by an authorized professional.  
 Source lumineuse (LED) remplaçable par un professionnel agréé  
 Sorgente luminosa (LED) sostituibile da parte di un professionista autorizzato  
 Austauschbare (LED) Lichtquelle durch einen autorisierten Fachmann



Equipo de control reemplazable por un profesional autorizado  
 Replaceable control gear by an authorized professional  
 Dispositif de commande remplaçable par un professionnel agréé  
 Alimentatore sostituibile da parte di un professionista autorizzato  
 Auswechselbares Betriebsgerät durch autorisierten Fachmann

INSTRUCCIONES PARA EL FINAL DE VIDA Y LA ELIMINACIÓN LOS COMPONENTES  
 INSTRUCTIONS ON END-OF-LIFE AND COMPONENT DISPOSAL  
 INSTRUCTIONS POUR LA GESTION DES COMPOSANTS EN FIN DE VIE ET LEUR MISE AU REBUT  
 ISTRUZIONI PER IL FINE VITA E LO SMALTIMENTO DEI COMPONENTI  
 ANWEISUNGEN ZUR ENTSORGUNG DER LEUCHTENKOMPONENTEN



Interrumpir la alimentación del aparato  
 Cut the power supply to the luminaire  
 Couper l'alimentation du luminaire  
 Interrompere l'alimentazione dell'apparecchio  
 Stromversorgung der Leuchte unterbrechen



Quitar la(s) fuente(s) de luz para el desecho  
 Remove light source(s) for disposal  
 Retirer la (les) source(s) lumineuse(s) pour l'élimination  
 Rimuovere la/le sorgente/e di luce per lo smaltimento  
 Lichtquelle(n) zur Entsorgung entfernen



Quitar la batería para el desecho  
 Remove the battery for decommissioning  
 Retirer la batterie pour sa mise au rebut  
 Rimuovere la batteria per la dismissione  
 Die Batterie ordnungsgemäß entsorgen



Quitar el equipo de control para el desecho  
 Remove control gear for disposal  
 Retirer le dispositif de commande pour l'élimination  
 Rimuovere l'alimentatore per lo smaltimento  
 Betriebsgerät zur Entsorgung ausbauen

Enviar los materiales a un centro de recogida RAEE  
 Send the materials to a WEEE collection centre  
 Envoyer les matériaux dans une déchetterie DEEE  
 Inviare i materiali ad un centro di raccolta RAEE  
 Die Materialien in einem WEEE-Zentrum entsorgen

